

PRODOTTO:**HIPERTEC WALL SOUND S 50****PRESTAZIONE TESTATA:****POTERE FONOISOLANTE****RISULTATO OTTENUTO:****Rw = 31,5 dB****RAPPORTO DI PROVA:****N° 109895****DATA DI EMISSIONE:****14--07--97****ISTITUTO CERTIFICANTE:****ISTITUTO GIORDANO**



Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una pannellatura realizzata mediante l'accostamento di n. 3 pannelli modulari; ciascun pannello modulare, in particolare, è composto da:

- struttura portante realizzata con:
 - lamiera piana e forata a tutta larghezza, salvo strisce perimetrali, in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,6 mm e tipologia di foratura R3 T5 con orientamento 1 (ISO 7806-83), posta sulla faccia esposta al rumore;
 - lamiera microgrecata in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,6 mm, posta sulla faccia non esposta al rumore;
- pacco coibente realizzato con lamelle ottenute dal taglio di pannelli rigidi in lana di roccia, spessore 50 mm e densità 100 kg/m^3 , fissate alle lamiere sopra descritte mediante adesivo poliuretano con le fibre orientate nel senso dello spessore del pannello modulare;
- rivestimento di entrambi i lati lunghi del pannello modulare, limitatamente alla sola zona in vista del pacco coibente, realizzato con film autoadesivo in PVC, spessore minimo $50 \mu\text{m}$.

I pannelli modulari sono stati assemblati tra loro mediante l'incastro dei loro bordi lunghi, conformati in modo da compenetrarsi a formare una giunzione priva di ponte termico.

Le caratteristiche dimensionali del campione sottoposto a prova sono le seguenti:


- larghezza nominale totale della pannellatura = 3000 mm;
- altezza nominale totale della pannellatura = 2990 mm;
- spessore nominale totale della pannellatura = 50 mm;
- larghezza nominale dei pannelli modulari = 1000 mm;
- lunghezza nominale dei pannelli modulari = 2990 mm;
- spessore nominale dei pannelli modulari = 50 mm;
- superficie acustica utile della pannellatura = $8,97 \text{ m}^2$.



(*) secondo le dichiarazioni del Committente.




**SEZIONE DEL PANNELLO MODULARE
UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPIONE**

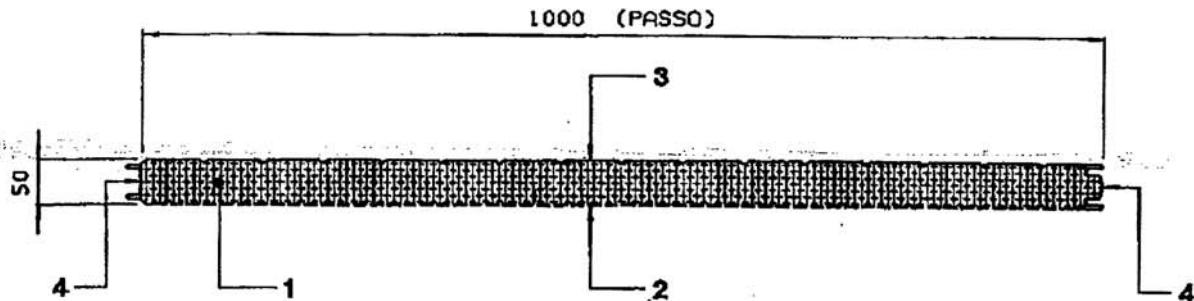

Legenda

Simbolo	Descrizione
1	Pacco coibente: lamelle ottenute dal taglio di pannelli rigidi in lana di roccia, spessore 50 mm e densità 100 kg/m^3 , disposte con le fibre orientate nel senso dello spessore del pannello modulare
2	Struttura portante: lamiera piana e forata a tutta larghezza, salvo strisce perimetrali, in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,6 mm e tipologia di foratura R3 T5 con orientamento 1 (ISO 7806-83)
3	Struttura portante: lamiera microgrecata in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,6 mm
4	Film autoadesivo in PVC, spessore minimo 50 μm



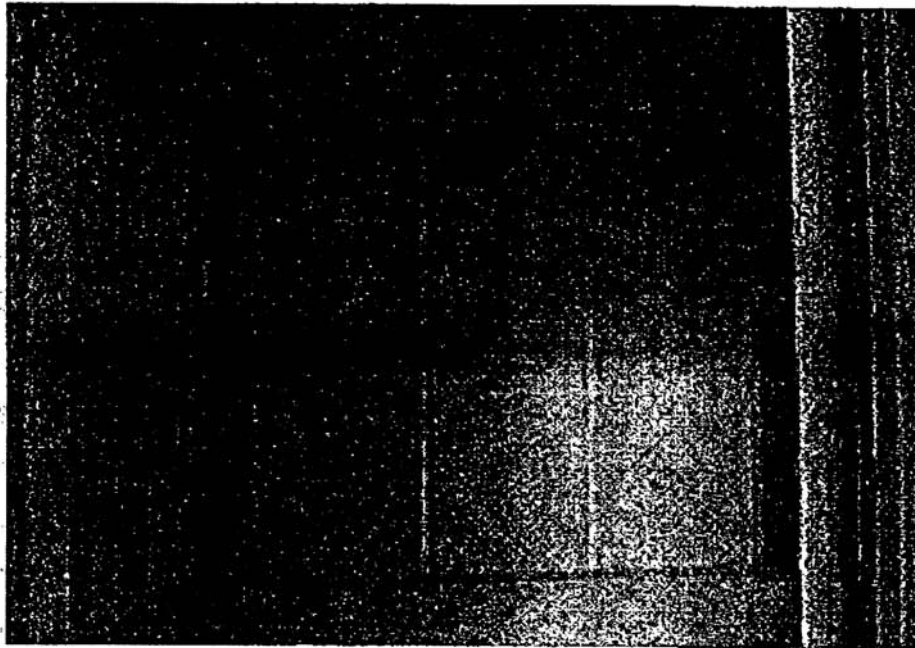

Fotografia del campione sottoposto a prova.

Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI 8270 parte 3^a del settembre 1984 "Acustica. Misura dell'isolamento acustico di edifici e elementi di edifici. Misura in laboratorio del potere fonoisolante di elementi di edifici";
- UNI 8270 parte 7^a del giugno 1987 "Acustica. Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di componenti di edificio".





Apparecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- generatore di rumore modello "1405" della Brüel & Kjær;
- amplificatore di potenza modello "PWA-202/4" della Masters;
- diffusore acustico omnidirezionale della WR-Elettronica;
- equalizzatore a terzi di ottava modello "HD-31" della Applied Research & Technology Inc.;
- microfoni $\varnothing \frac{1}{2}$ " modello "4192" della Brüel & Kjær;
- preamplificatori microfonici modello "2669" della Brüel & Kjær;
- analizzatore in tempo reale modello "2144" della Brüel & Kjær;
- analizzatore in tempo reale modello "2123" della Brüel & Kjær;
- pistonofono per la calibrazione dei microfoni modello "4220" della Brüel & Kjær;
- accessori di completamento.

Modalità della prova.

L'ambiente di prova è costituito da due camere, una delle quali, definita "camera emittente", contiene la sorgente di rumore, mentre l'altra, definita "camera ricevente", è caratterizzata acusticamente mediante l'area di assorbimento acustico equivalente.

Dopo aver posizionato il campione in esame nell'apertura fra le due camere dell'ambiente di prova, si è provveduto a rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, nell'intervallo compreso tra 100 Hz e 3150 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, e a verificare i tempi di riverberazione di quest'ultima nel medesimo campo di lavoro.

L'indice di valutazione " R_w " del potere fonoisolante "R" è pari al valore in dB della curva di riferimento a 500 Hz secondo il procedimento della norma UNI 8270 parte 7^a.

Il potere fonoisolante "R", pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, è stato calcolato utilizzando la seguente formula:





$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log \frac{S}{A}$$

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

L_1 = livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L_2 = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m^2 ;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m^2 , calcolata a sua volta utilizzando la seguente formula:

$$A = 0,163 \cdot \frac{V}{T}$$

dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m^3 ;

T = tempo di riverberazione, espresso in s.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente media = 22,4 °C





Risultati della prova.

Volume della camera ricevente "V"	70,0 m ³
Superficie utile di misura del campione in prova "S"	8,97 m ²
Posizioni microfoniche	Asta rotante con percorso circolare, raggio 1 m
Generazione del campo sonoro	Altoparlante mobile con percorso rettilineo, lunghezza 1,6 m x 2 (andata e ritorno)

Frequenza [Hz]	L ₁ [dB]	L ₂ * [dB]	T [s]	R [dB]	Curva di riferimento [dB]
100	100,9	82,2	1,76	20,2	12,5
125	100,3	75,3	1,71	26,3	15,5
160	97,1	77,2	1,83	21,5	18,5
200	95,9	74,5	1,80	22,9	21,5
250	96,8	73,0	1,77	25,3	24,5
315	98,5	71,6	1,97	28,8	27,5
400	98,3	71,1	1,67	28,4	30,5
500	100,6	71,9	1,75	30,1	31,5
630	98,8	68,9	1,76	31,3	32,5
800	96,3	66,2	1,69	31,3	33,5
1000	95,8	67,6	1,63	29,3	34,5
1250	97,2	72,6	1,43	25,1	35,5
1600	96,9	69,5	1,41	27,9	35,5
2000	98,3	63,0	1,43	35,7	35,5
2500	96,9	56,3	1,32	40,7	35,5
3150	96,6	54,2	1,26	42,4	35,5

(*) Valori non influenzati dalla trasmissione laterale e dal rumore di fondo.





Superficie utile di misura del campione:

8,97 m²

Volume della camera emittente:

57,0 m³

Volume della camera ricevente:

70,0 m³

Tipo di rumore:

Rosa


Tipo di filtro:

1/3 d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz
nella banda di frequenze comprese
fra 100 Hz e 3150 Hz:

$R_w = 31,5 \text{ dB}$

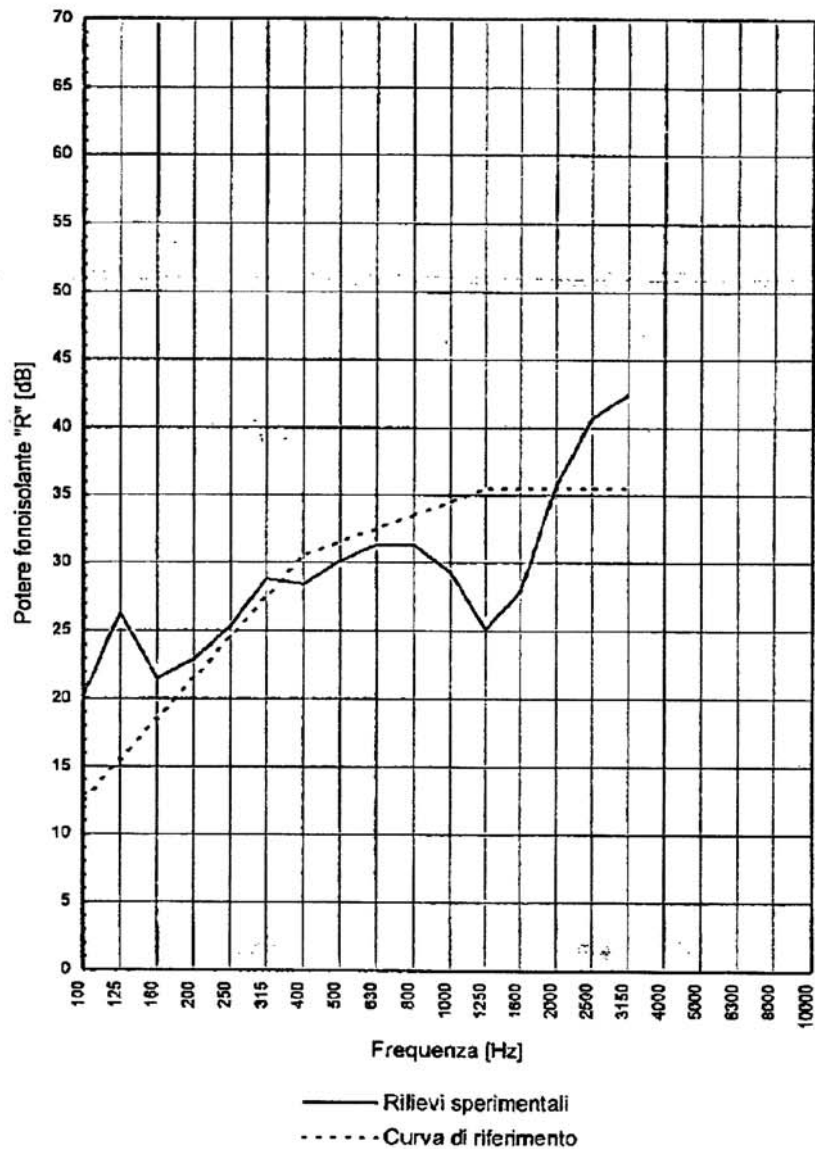

Il Responsabile del Laboratorio
di Acustica e Vibrazioni
(Dott. Gian Luigi Baffoni)
ACUSTICA
BELLARIA - ITALY

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi